


ЛН 000.000.920.СКВ

Бушнэ Крепеж в соответствии с IEC 62271-209


IEC 62271-209

Заземление экрана 4x70 мм кв. (опционально)

(опционально)

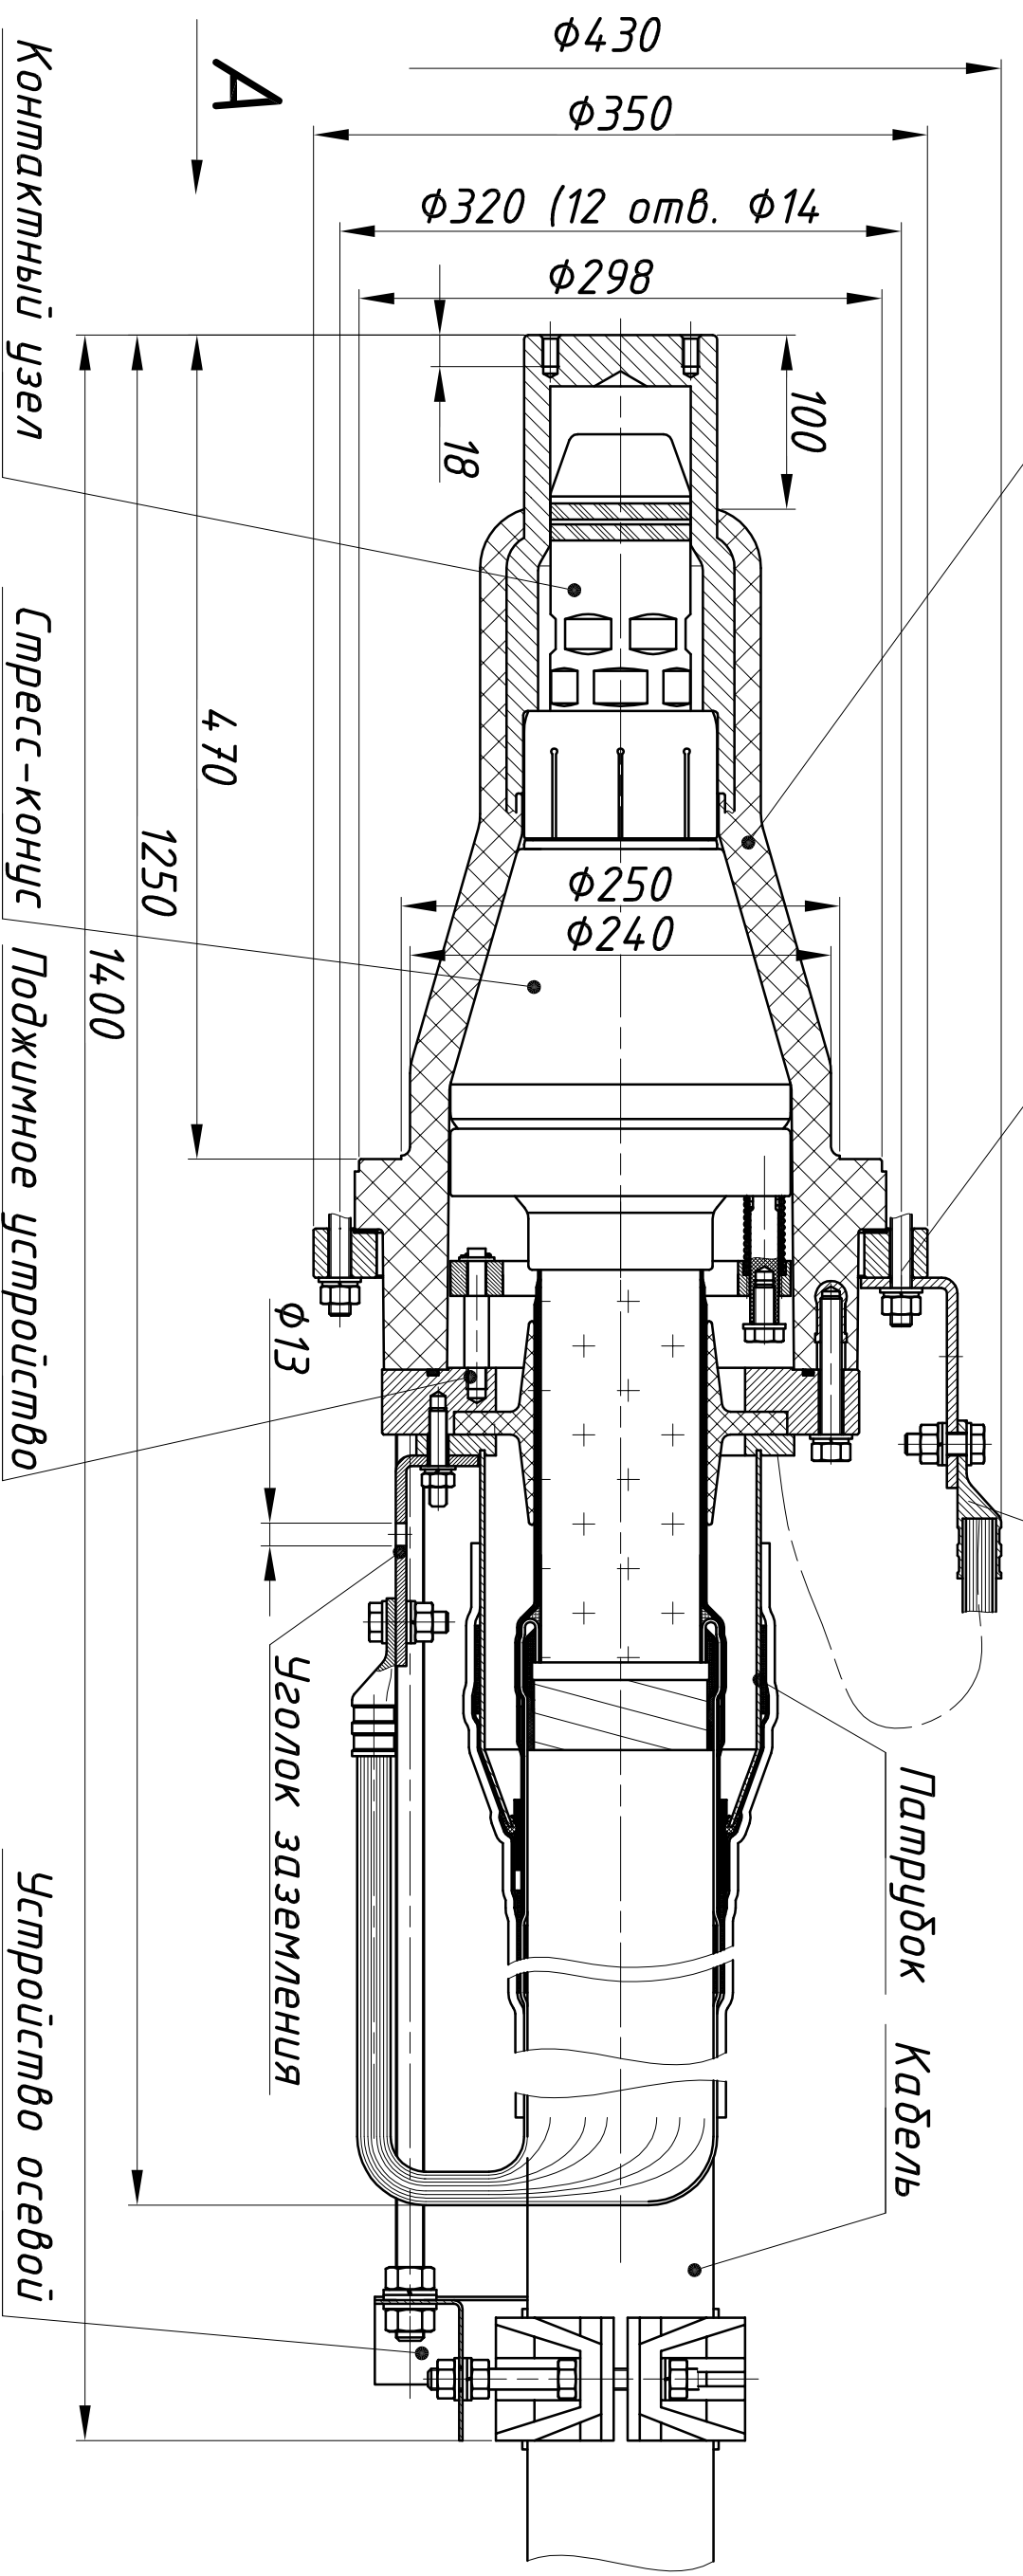

А (1:2)

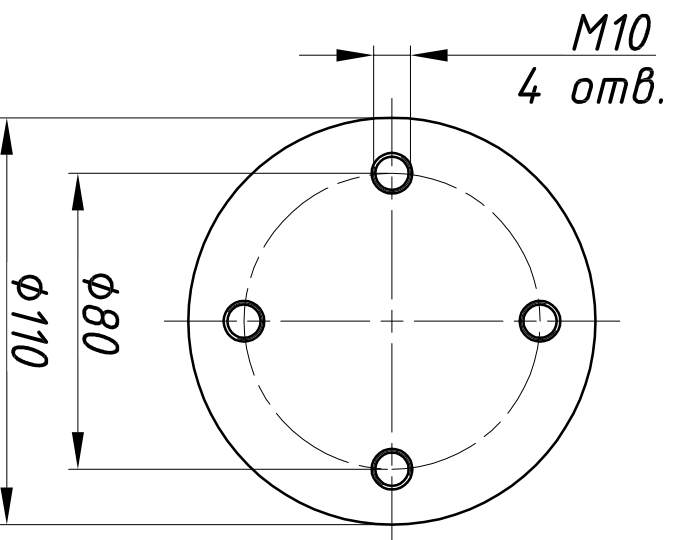

1. Размеры в соответствии с IEC 62271-209 (сухой тип).
2. Возможна поставка с удлиняющим адаптером и LS=757 мм (маслонаполненный тип).

Устройство осевой фиксации кабеля

AKS.026.000.000 ЧГ

МВВ 126

Габаритный чертеж

Изм.	Лист	№ док-м.	Подпись	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разр.	Хорошилов	24.02.16			1		1:4
Проб.	Терехов	07.12.15			1		
Утв.	Клиняхин	07.12.15					

000 "АРКАСИЛ СК"